


Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν. Ξάνθης ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Απευθύνεστε στους Αδειούχους Ηλεκτρολόγους
Εγκαταστάτες όταν χρειάζεστε Υπεύθυνη Δήλωση
Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
(**Ηλεκτρολογικό σχέδιο**)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

- 1 Έλεγχος συνέχειας αγωγού προστασίας PE
- 2 Έλεγχος λειτουργίας RCD (Ρελέ)
- 3 Βρόχος σφάλματος
- 4 Έλεγχος μονώσεων
- 5 Μέτρηση αντίστασης γείωσης

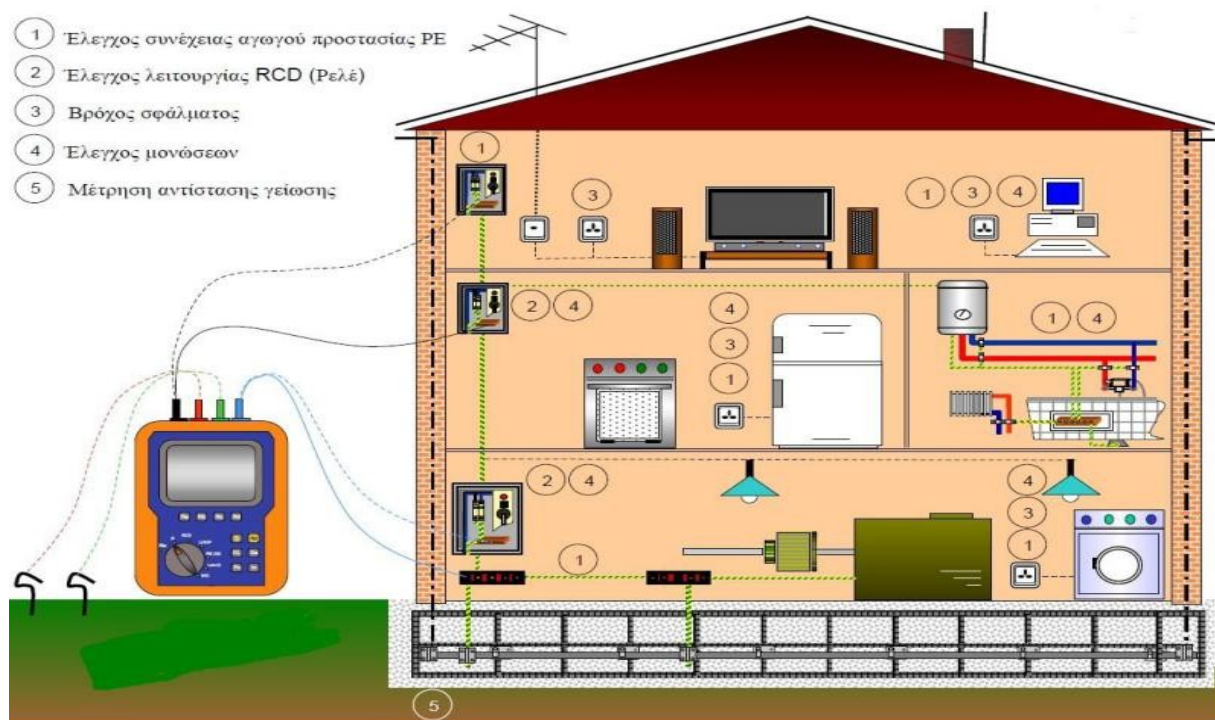

**Ζητάτε να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και να σας παραδίδουν
τα απαραίτητα**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ.

Υ.Α. Φ.50/503/168 [ΦΕΚ 884 Β 15/05/2011]

Για κάθε πληροφορία – ενημέρωση στο τηλ. 2541073600
e-mail seeinx@otenet.gr